MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1512050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1512050 - PROLUNGA RINF.120X120X50X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1512050 - PROLUNGA RINF.120X120X50X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



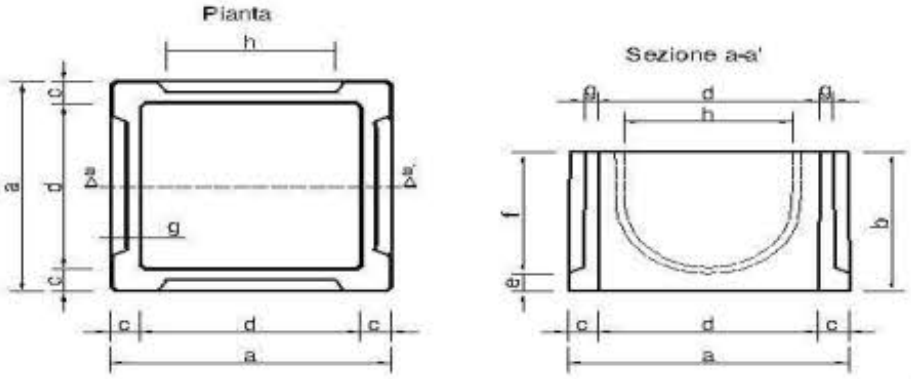

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	**Misure cm**	
a	150	
b	50	
c	15	
d	120	
e	38	
f	12	
g	7	
h	90	
i	-	
l	-	

Peso in Kg	1010
Quantità per bancale	Sfuso
Colore	Grigio cemento
Cemento	C25/30
Acciaio	B450C
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1515030

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1515030 - PROLUNGA RINF.150X150X30X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1515030 - PROLUNGA RINF.150X150X30X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



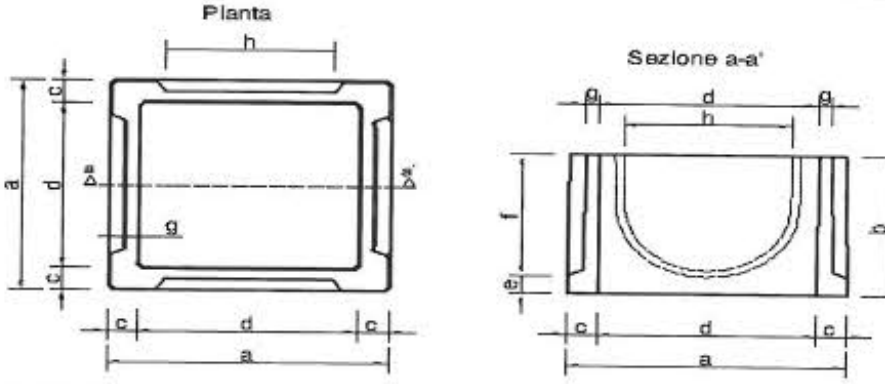

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	180	
b	30	
c	15	
d	150	
e		
f		
g	8	
h		
i	-	
l	-	
Peso in Kg		600
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR1520050

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR1520050 - PROLUNGA RINF.200X200X50X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR1520050 - PROLUNGA RINF.200X200X50X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



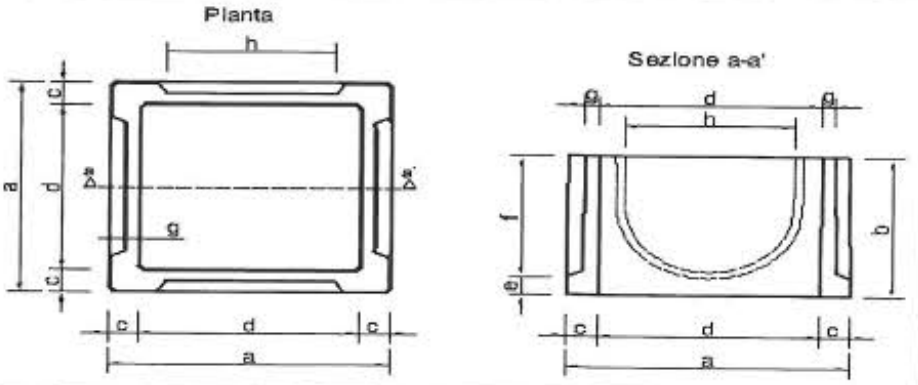

Caratteristiche essenziali		
Dimensioni	**Misure cm**	
a	230	
b	50	
c	15	
d	200	
e	38	
f	12	
g	8	
h	146	
i	-	
l	-	
Peso in Kg		1200
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

CI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR12050100

dice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR12050100 - PROLUNGA RINF.50X50X100X12**
ta di produzione :	**1.PSR12050100 - PROLUNGA RINF.50X50X100X12**
o previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
bbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
ndatario :	**Non applicabile**
stema di valutazione e verifica della costanza della azione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
ganismo Notificato :	**Non applicabile**
ganismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

estazione dichiarata:



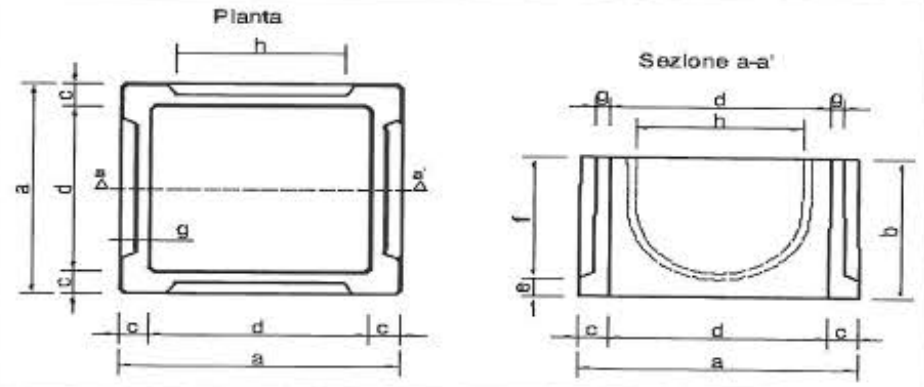

Caratteristiche essenziali		
nsioni	Misure cm	
a	74	
b	100	
c	12	
d	50	
e	30	
f	70	
g	7	
h	36	
i		
l	-	
n Kg		700
ità per bancale		Sfuso
e		Grigio cemento
nto		C25/30
o		B450C
one al fuoco		NPD
nze pericolose		NPD
enza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione	
enza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)	

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;

AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera



nessuna prestazione determinata

prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove te dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

to si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

o, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR15060100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15060100 - PROLUNGA RINF.60X60X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15060100 - PROLUNGA RINF.60X60X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:







Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	90	
b	100	
c	15	
d	60	
e	40	
f	60	
g	10	
h	45	
i	-	
l	-	
m	-	
Peso in Kg		960
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
cciaio		B450C
eazione al fuoco		NPD
ostanze pericolose		NPD
esistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione	
esistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)	

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

PD- nessuna prestazione determinata

0. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove ffettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

ertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

lviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR15070100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15070100 - PROLUNGA RINF.70X70X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15070100 - PROLUNGA RINF.70X70X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



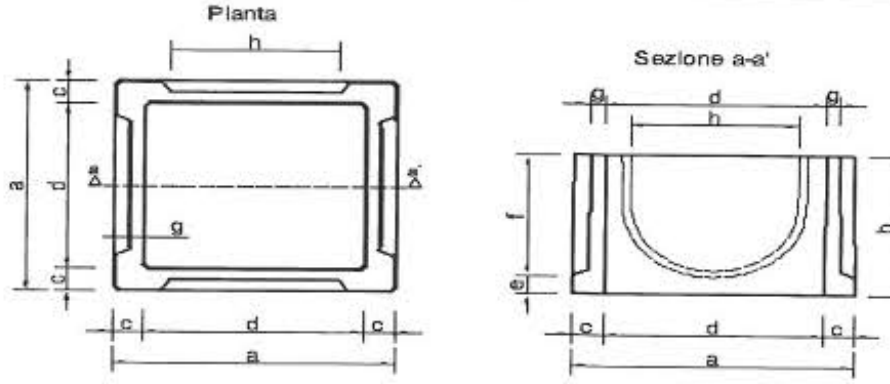

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	100	
b	100	
c	15	
d	70	
e	40	
f	60	
g	10	
h	50	
i		
l	-	
m	-	
Peso in Kg		1155
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio Cemento
Calcetruzzo		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR15080100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15080100 - PROLUNGA RINF.80X80X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15080100 - PROLUNGA RINF.80X80X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



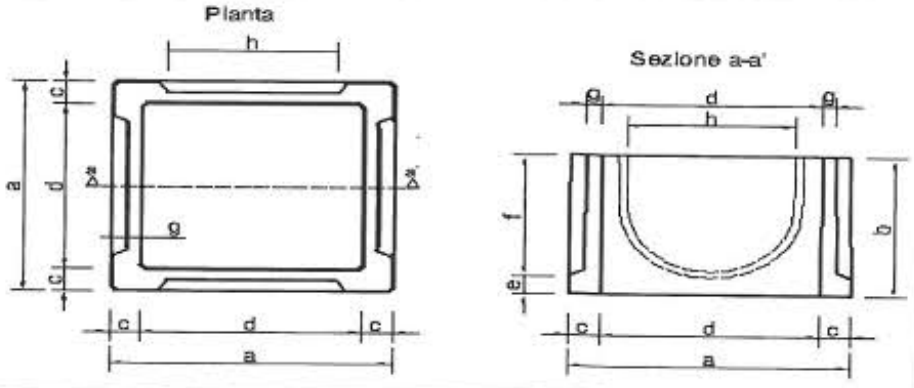

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	110	
b	100	
c	15	
d	80	
e	40	
f	60	
g	9	
h	55	
i	-	
l	-	
Peso in Kg		1180
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR15100100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15100100 - PROLUNGA RINF.100X100X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15100100 - PROLUNGA RINF.100X100X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**
9. Prestazione dichiarata:	



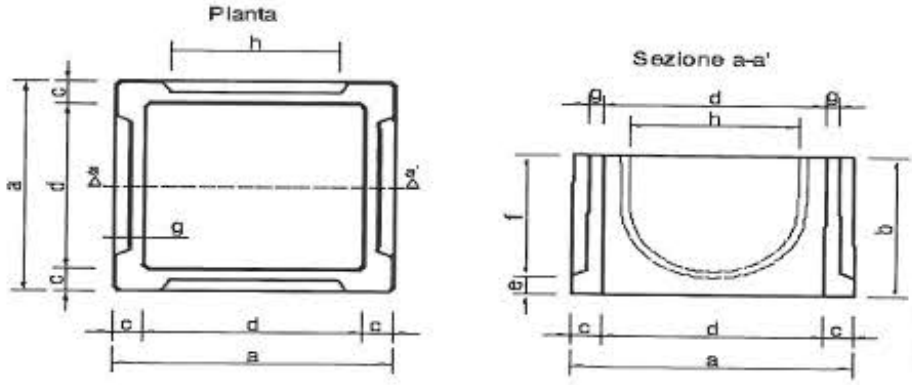

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	**Misure cm**	
a	130	
b	106	
c	15	
d	100	
e	20	
f	86	
g	7	
h	76	
i	-	
l	-	
Peso in Kg		1575
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.
SEDE AMM. VIA DEGLI ARTIGIANI, 19/20
05020 ALVIANO (TR)
P.IVA 01139660024

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR15120100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15120100 - PROLUNGA RINF.120X120X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15120100 - PROLUNGA RINF.120X120X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



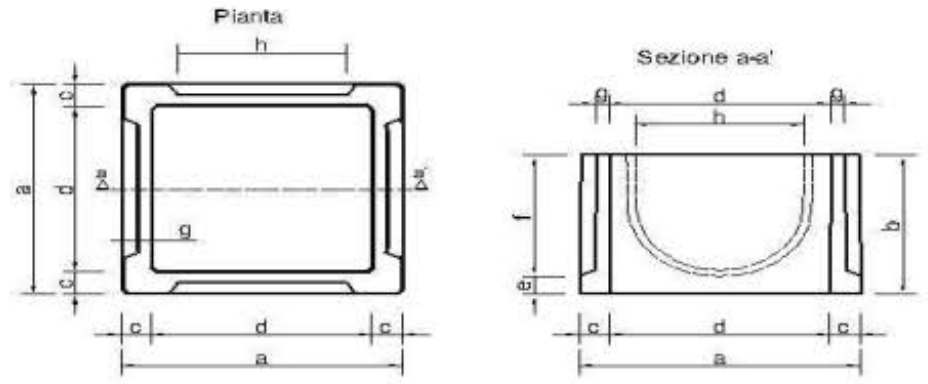

Caratteristiche essenziali		
Dimensioni	**Misure cm**	
a	150	
b	100	
c	15	
d	120	
e	20	
f	80	
g	7	
h	90	
i	-	
l	-	
Peso in Kg		1700
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
numero 1.PSR15150100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15150100 - PROLUNGA RINF.150X150X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15150100 - PROLUNGA RINF.150X150X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



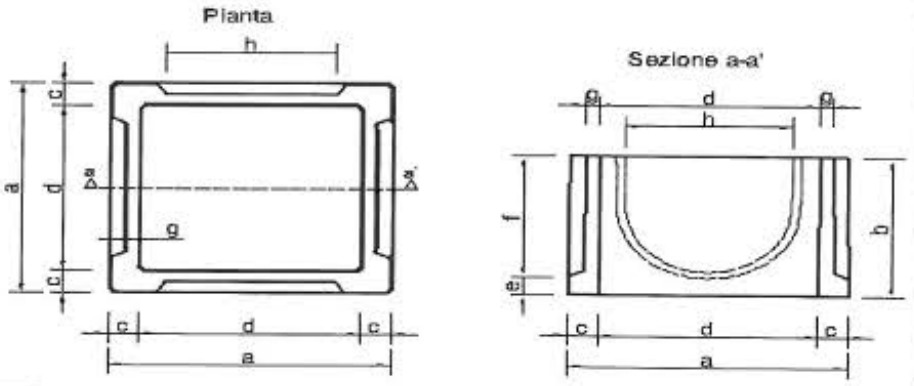

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	180	
b	100	
c	15	
d	150	
e	24	
f	76	
g	8	
h	100	
i	-	
l	-	
Peso in Kg		2000
Quantità per bancale		Sfuso
Colore		Grigio cemento
Cemento		C25/30
Acciaio		B450C
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;
2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.

MCI S.p.A.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

numero 1.PSR15200100

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo :	**1.PSR15200100 - PROLUNGA RINF.200X200X100X15**
2. Data di produzione :	**1.PSR15200100 - PROLUNGA RINF.200X200X100X15**
3. Uso previsto del prodotto:	**Pozzetti e camere d'ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con armature tradizionali conforme alla norma UNI EN 1917:2004 ;**
4. Fabbricante:	**MCI SPA - Stabilimento di Alviano** **Via degli Artigiani, 19/20 - 05020 Alviano (TR)**
5. Mandatario :	**Non applicabile**
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	**Sistema 4**
7. Organismo Notificato :	**Non applicabile**
8. Organismo di valutazione Tecnica:	**Non applicabile**

9. Prestazione dichiarata:



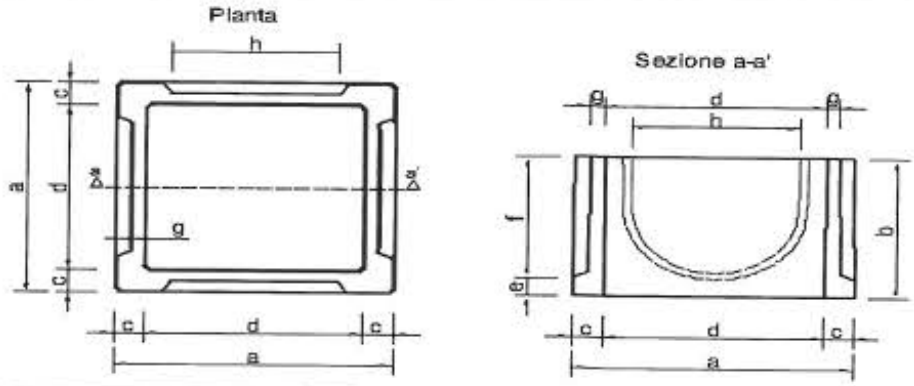

Caratteristiche essenziali

Dimensioni	Misure cm	
a	230	
b	100	
c	15	

Posa in opera

La MCI SpA predispone che la posa in opera degli elementi deve avvenire seguendo i seguenti procedimenti :

1. realizzare un opportuna soletta di fondazione on appropriato cls a seconda del tipo di terreno di posa,si consiglia uno spessore non

d	200	
e	10	
f	90	
g	8	
h	146	
i	-	
l	-	

Peso in Kg	2400
Quantità per bancale	Sfuso
Colore	Grigio cemento
Cemento	C25/30
Acciaio	B450C
Reazione al fuoco	NPD
Sostanze pericolose	NPD

inferiore a cm 10 ed armato con rete elettrosaldata, tale soletta dovrà costituire un appoggio piano e uniforme su cui posizionare l'elemento stesso;

2. posizionare l'elemento utilizzando idonea apparecchiatura;
3. procedere al collegamento di tubazioni, abbattendo la parte della parete dove vi è ricavata l'impronta per il collegamento delle tubazioni, con idonea attrezzatura da demolizione;
4. predisporre un opportuna malta cementizia lungo tutto il bordo superiore dell'elemento, ed adagiare lentamente l'elemento di prolunga o la soletta di chiusura utilizzando sempre apposita apparecchiatura di sollevamento, tale operazione di stuccatura deve essere ripetuta per ogni elemento sovrapposto;



AVVERTENZE

La ditta MCI SpA garantisce la qualità del prodotto e declina invece ogni responsabilità in caso di errata movimentazione e posa in opera

Resistenza a compressione	I valori dichiarati nelle prove tipo vengono raggiunti dopo 28 gg dalla data di produzione
Resistenza ad altri carichi	Dichiara inoltre che il manufatto in scheda con relativa soletta di copertura sono idonei a sopportare carichi stradali di 1° categoria (D.M.14/01/2008-NTC2008)

NPD- nessuna prestazione determinata

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2, è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9 sulla base delle prove effettate dall'Ente Notificato UNI-LAB Via delle Industrie, 54 - 06037 Foligno (PG) ;

Pertanto si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Alviano, li 01/07/2013

Firmato a nome e per conto del fabbricante

MCI S.p.A.